


NOTA

- Cada poste deverá ser instalado uma caixa de passagem, e em cada uma delas uma haste de aterramento 58" x 3,00;
- Os dispositivos serão acionados por 6 disjuntores no QDG de 40aH;
- Os disjuntores presente em cada poste alimentarão o contato principal de cada contactora, que acionará os refletores;

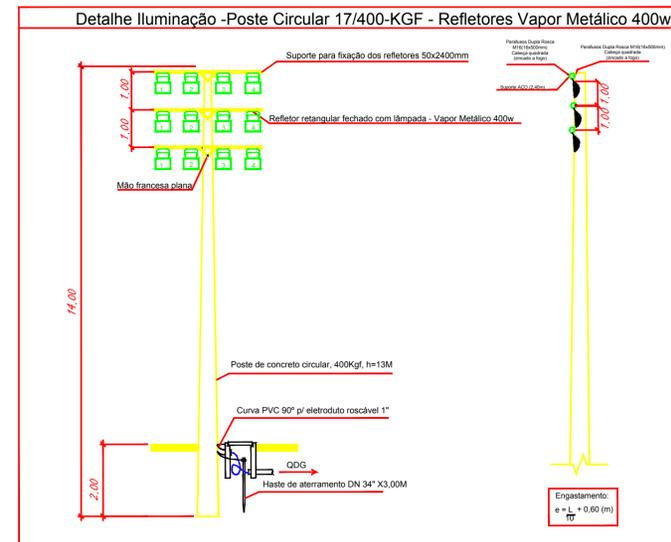

LEGENDA	
LUMINÁRIAS	
	Poste DT 17200, com 12 refletores retangular fechado com lâmpadas de Vapor Metálico 400w
QUADROS E CAIXAS	
	Quadro de distribuição embutido - 1,50m do piso
	Entrada aérea - Energisa
	Caixa de passagem em alvenaria com tampa
	Mureta de Alvenaria - 2,00x1,50m
ELETRODUTOS	
	Eletroduto subterrâneo tipo PEAD
	Indicação Neutro, Fase, Retorno, Proteção

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO/RS

Obra: PROJETO DE ILUMINAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		Data: DEZ/21	Área: 3.822,00m²
Endereço: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA Centenário/RS		Proprietário: MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO/RS CNPJ: 03.538.138/0001-44	Escala: Indicada
Responsável Técnico: Eng ^o Civil Adiana Schenatto CREA: RSO 91.580		Prancha: 01	