


QUADRO DE CARGAS																							
PRTO	CD	CIRC	Nº	DESCRIÇÃO	LAMPADAS			TOMADAS				CHUVEIRO	POTENCIA	CORRENTE	D.U.	COND.	FASES						
					40w	60w	100w	600w	2CV	2500	2100												
TÉRREO	CD1	1	Lâmpadas	-	1	3	-	-	-	-	-	360	1.63	10	1,5	R							
		2	Tomadas Atend. Psicológico	-	-	-	5	-	-	-	-	3000	13.63	20	2,5	R							
		3	Tomadas Biblioteca	-	-	-	10	-	-	-	-	6000	27.27	20	2,5	R							
		4	Ar Condicionado Atend. psicológico	-	-	-	-	-	-	1	-	2100	9.54	25	4,0	R							
		5	Biblioteca	-	-	-	-	-	-	1	-	2100	9.54	25	4,0	R							
		6	Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
SUB TOTAL													13560	61.61	-	-	-						
TÉRREO	CD2	1	Lâmpadas	-	1	7	-	-	-	-	-	760	3.45	10	1,5	R							
		2	Tomadas Secretaria/Recep.	-	-	-	7	-	-	-	-	4200	19.09	20	2,5	R							
		3	Tomadas Sala Professores	-	-	-	6	-	-	-	-	3600	16.36	20	2,5	R							
		4	Ar Condicionado Secretaria/Recep.	-	-	-	-	-	-	1	-	2100	9.54	25	4,0	R							
		5	Ar condicionado Sala professores	-	-	-	-	-	-	1	-	2100	9.54	25	4,0	R							
		6	Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
SUB TOTAL													12760	57.98	-	-	-						
TÉRREO	CD3	1	Lâmpadas Refeitório	-	-	8	-	-	-	-	-	800	3.63	10	1,5	R							
		2	Lâmpadas Área Coberta	-	-	12	-	-	-	-	-	1200	5.45	15	1,5	R							
		3	Lâmpadas Cozinha	-	-	6	-	-	-	-	-	600	2.72	10	1,5	R							
		4	Tomadas Refeitório	-	-	-	6	-	-	-	-	3600	16.36	20	2,5	R							
SUB TOTAL													6200	110.40	-	-	-						
TÉRREO	CD4	1	Tomada chuveiro vestiário	-	-	-	-	-	-	-	1	7500	28.16	40	6,0	R							
		2	Lâmpadas	-	-	8	-	-	-	-	-	800	3.63	10	1,5	R							
		3	Tomadas vestiário	-	-	-	1	-	-	-	-	600	2.72	10	2,5	R							
		4	Tomadas lavanderia	-	-	-	2	-	-	-	-	1200	5.45	15	2,5	R							
		5	Tomadas cozinha	-	-	-	10	-	-	-	-	6000	27.27	20	2,5	R							
		6	Tomadas rec. e pre-figer. dos alimentos	-	-	-	2	-	-	-	-	1200	5.45	15	2,5	R							
SUB TOTAL													17300	78.61	-	-	-						
TOTAL GERAL																			49820	226.36	-	-	-

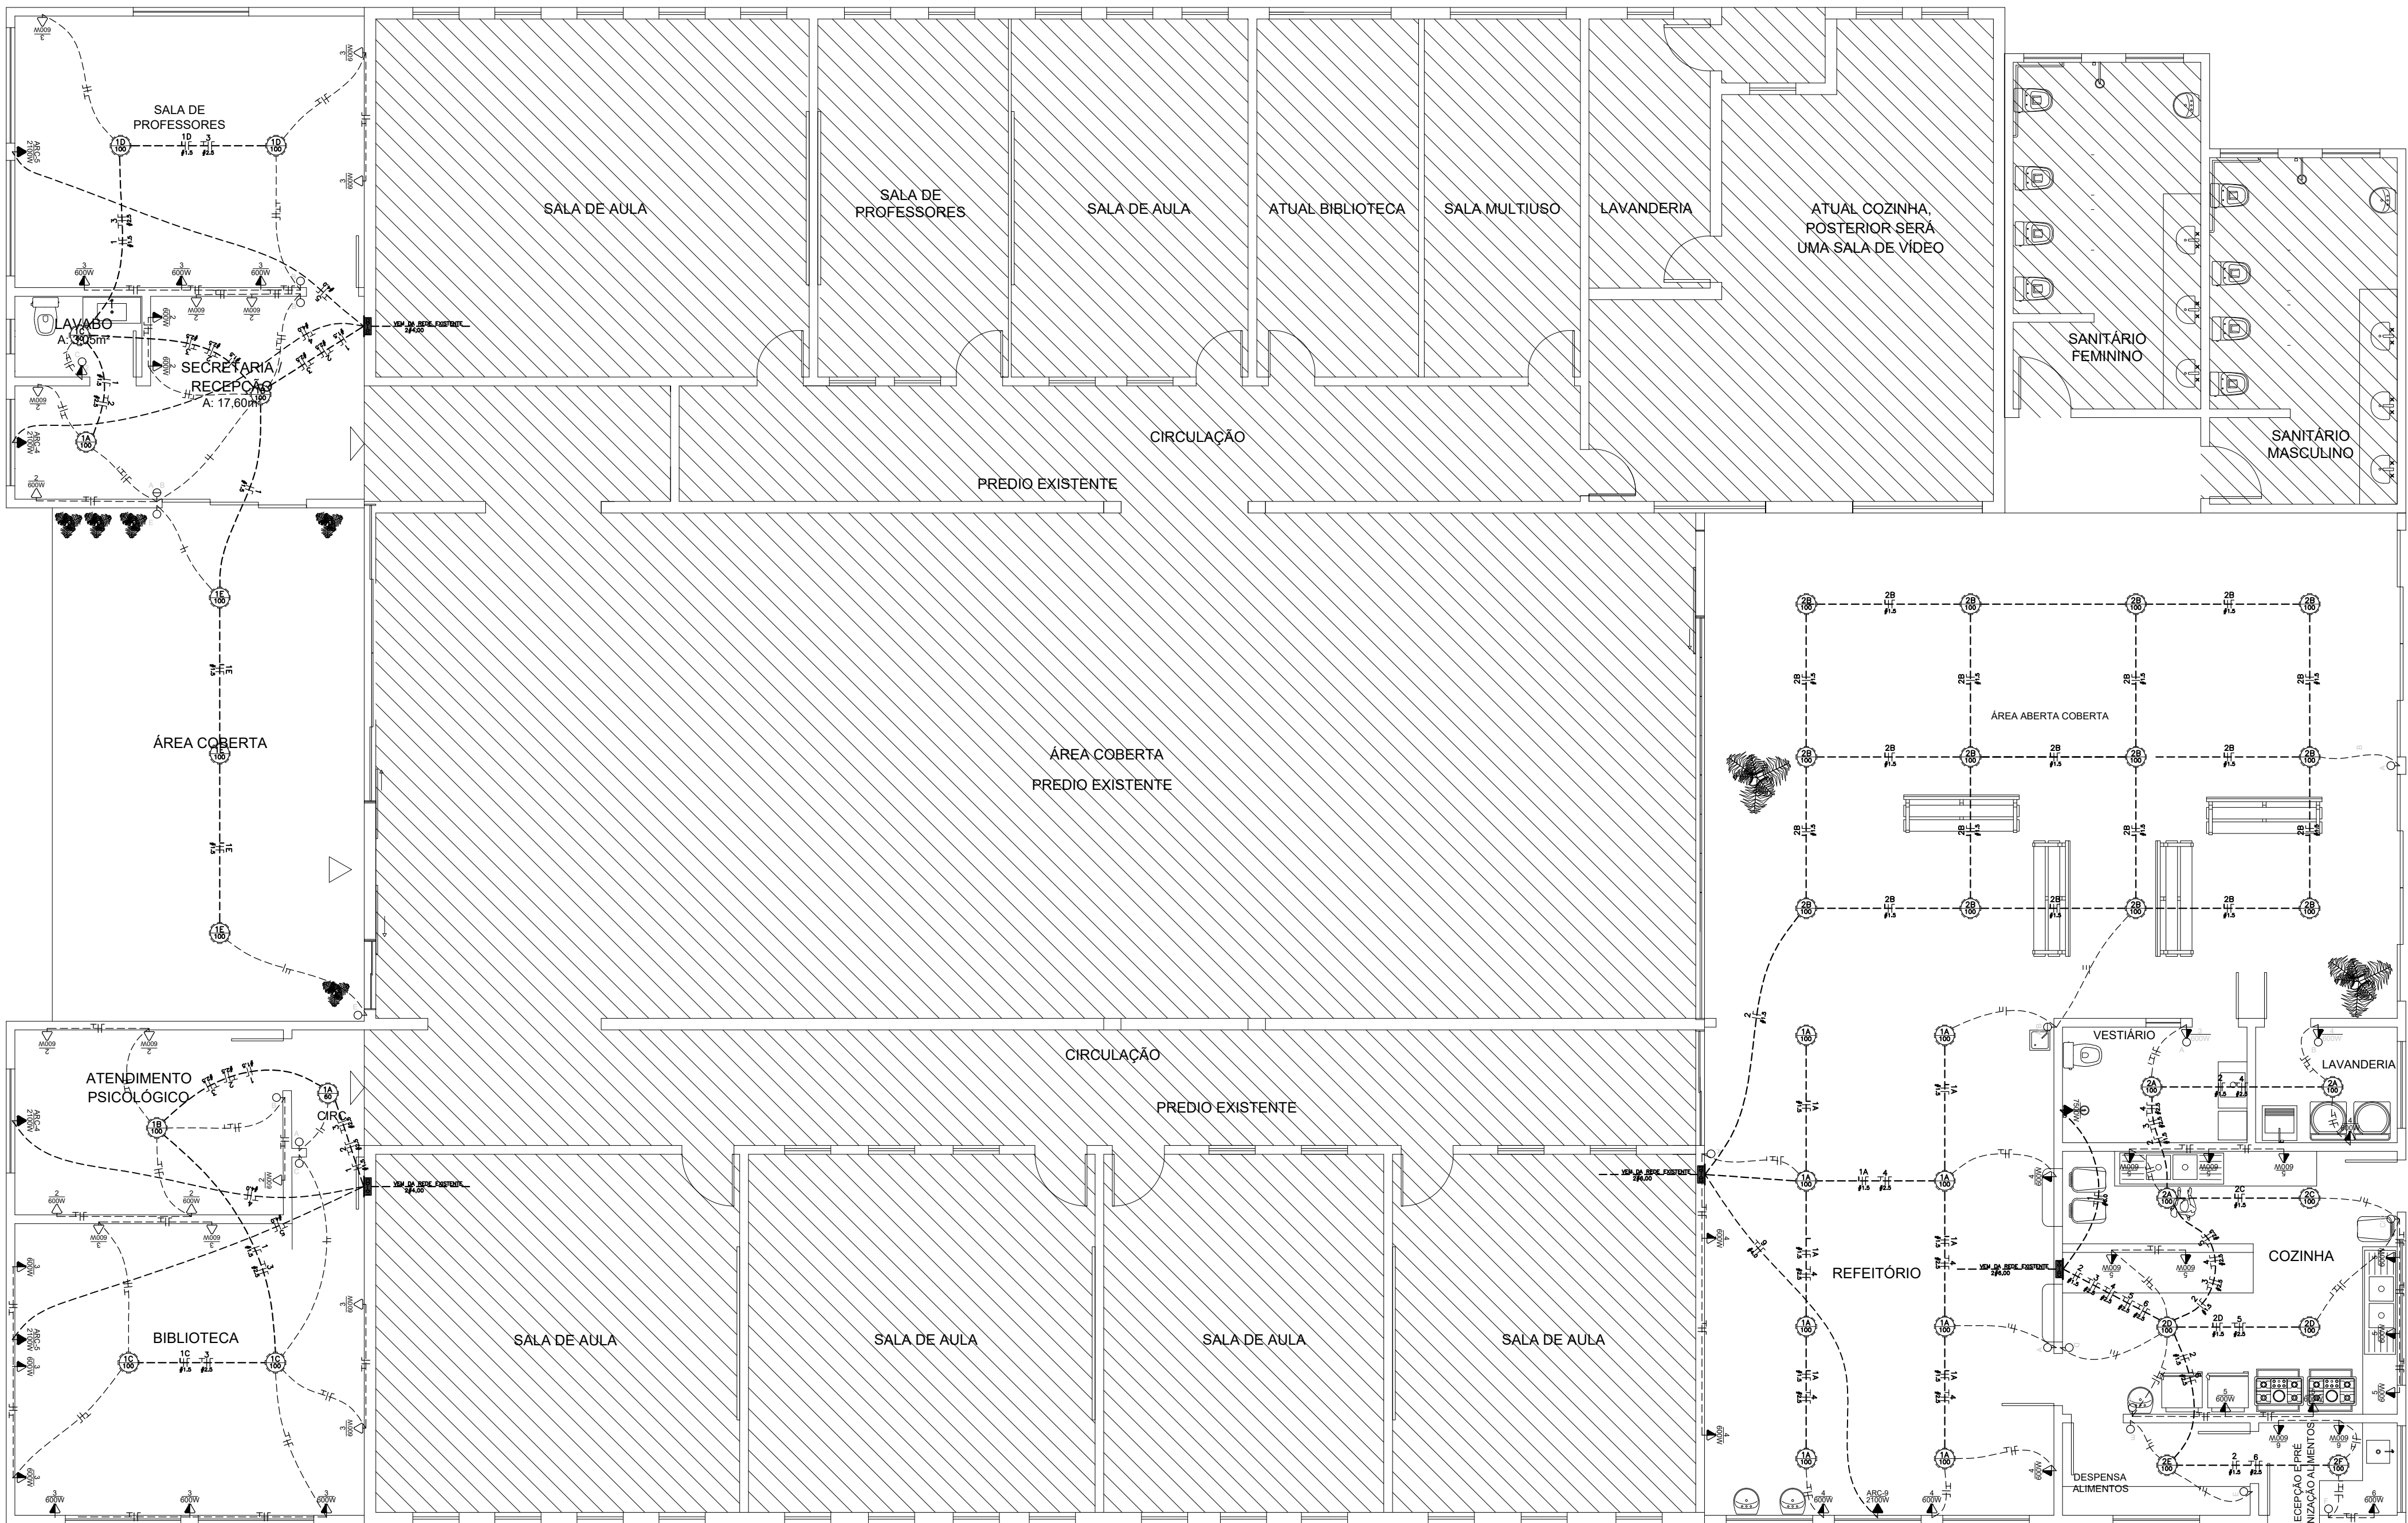

LEGENDA ELÉTRICO:

- Caixa medidor
- Caixa distribuição
- Lâmpada incandescente no teto
- Interruptor simples
- Interruptor duplo
- Tomada/interruptor 220v h=1.10m
- Tomada 220v Embutida no Piso
- Tomada 220v h=0.30m
- Tomada 220v h= 1.10m
- Tomada 220v h=2.10m
- Fase, Neutro, Terra e Retorno

- LEGENDA
- Edifício existente
 - Área total da ampliação: 368,12m²
 - Proprietário:

Projeto: Ampliação da Escola Mun. Nossa Senhora de Fátima

Endereço: Linha Megegatti - Centenário - RS


Responsáveis Técnicas:

Gisele Tomkiel
Arquiteta e Urbanista - CAU A1512205-6

Adriana Schenatto
Eng. Civil - CREA-RS 91580-D

Conteúdo da prancha: Prancha

ELÉTRICO

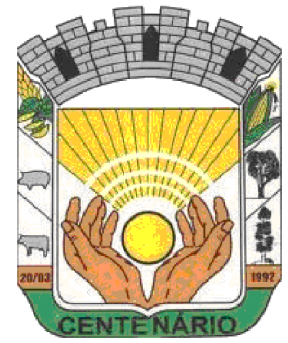

ELÉTRICO

ESC.: 1/75